



特色：Modbus-Slave裝置，透過資料交換器(DataLink)與儀錶MT-S9(RS485)連線，不需要撰寫任何通訊程式，就可以設定儀錶數值。

(a).DataLink (RS-485) 與 MT-S9儀錶 接線圖

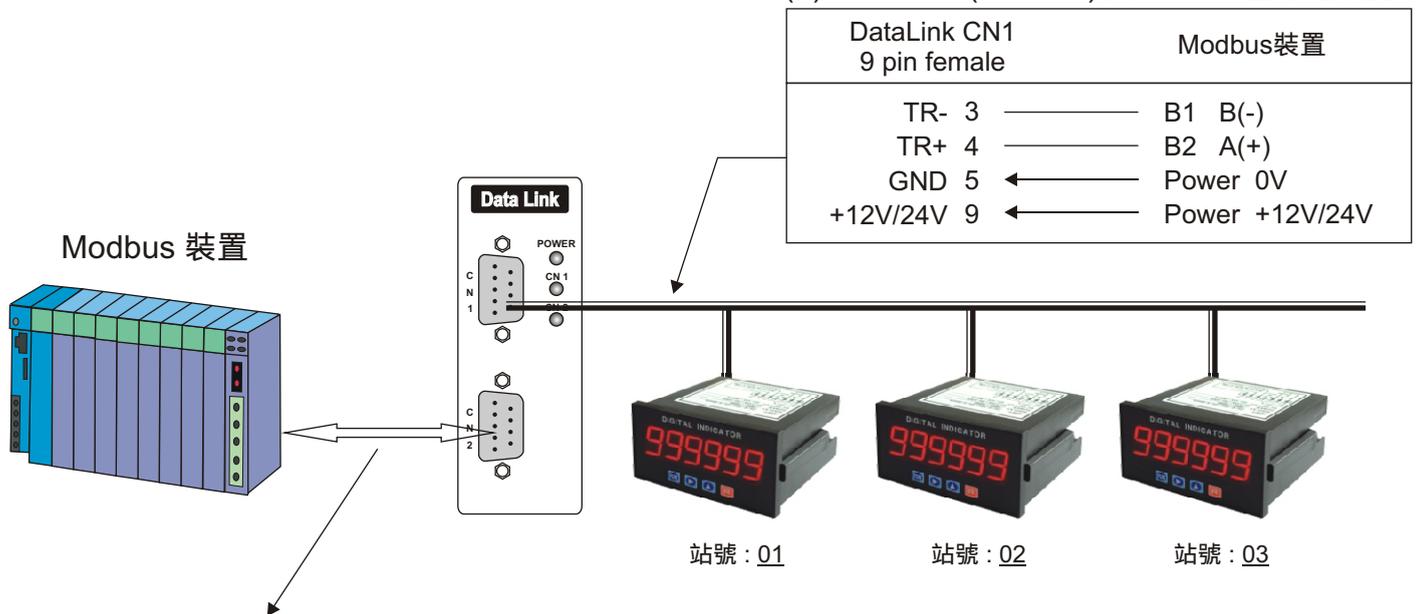

(b).Modbus裝置 與 DataLink (RS-485) 接線圖

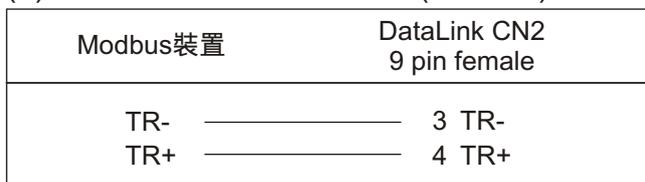

Modbus 裝置，參數設定 (40100~40102)：

- 40100：儀錶數量
- 40101：設定儀錶暫存器的位址
 - 40101=500, 40500,40501(儀錶1的設定值)
 - 40502,40503(儀錶2的設定值)
 - 40504,40505(儀錶3的設定值)
- 40102：回應通訊狀況 (0/1)

MT-S9 儀錶，參數設定：

- Addr：1-247 (站號)
- bAud：192 (通訊速率 19200)
(通訊協定 8, none, 1)
- Type：RTU